


# Rysunek gabarytowy agregatu SKA.4.02 + 2,20 kW (3~)

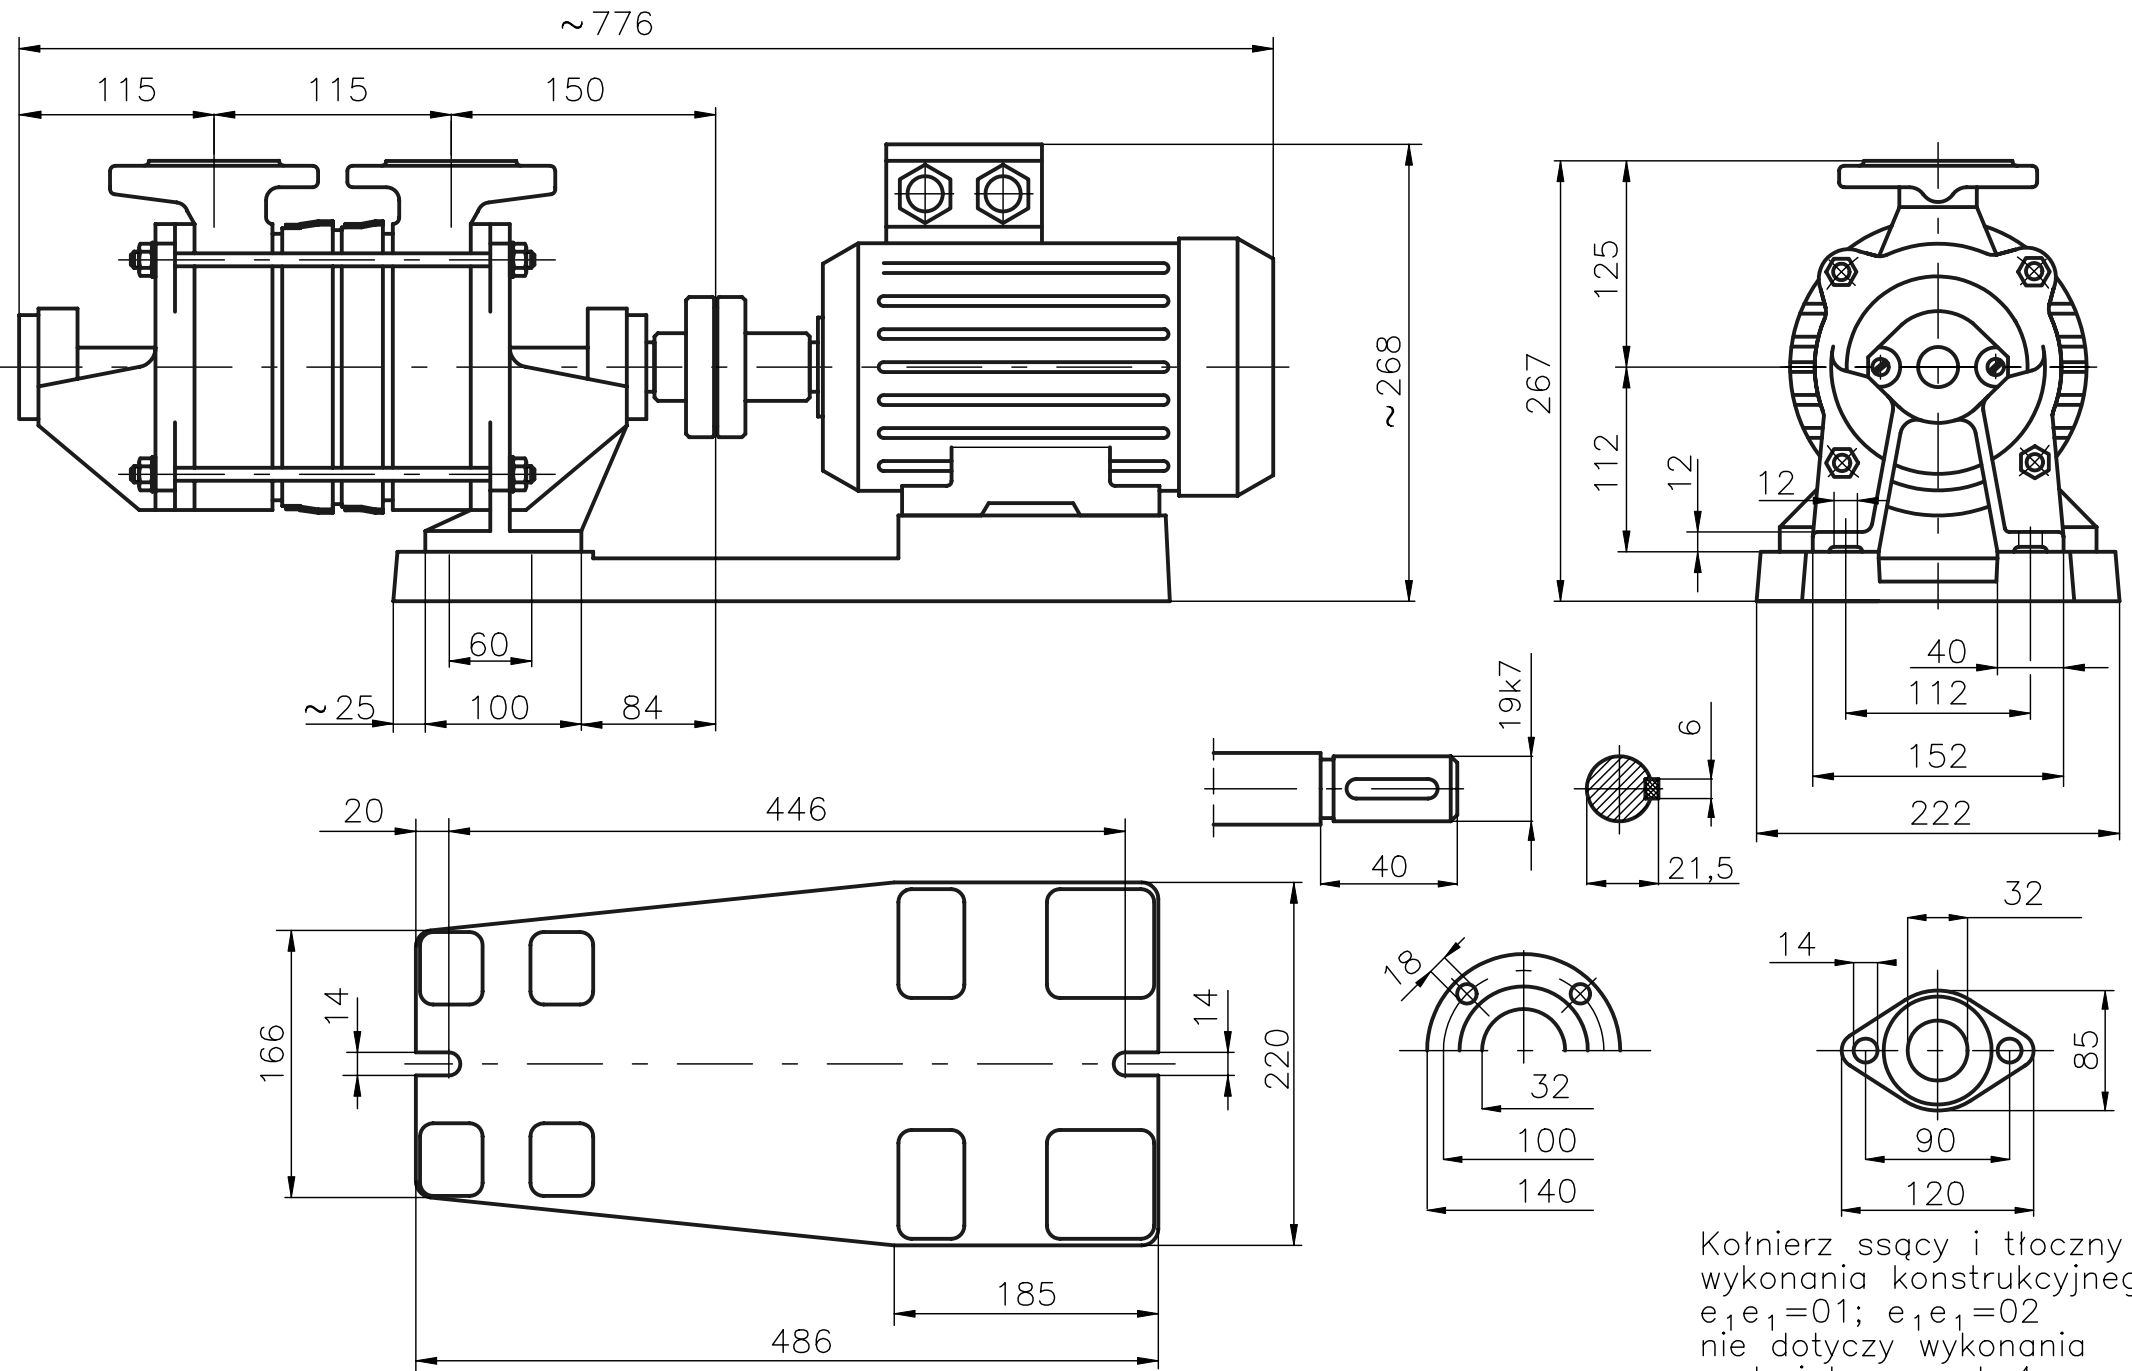

Kołnierz ssący i tłoczny dla wykonania konstrukcyjnego  $e_1e_1=01$ ;  $e_1e_1=02$  nie dotyczy wykonania materiałowego  $d=4$